


ISOLATOR WITH MICROCONDUCTIVE COATING

242,1±1,5

228,6

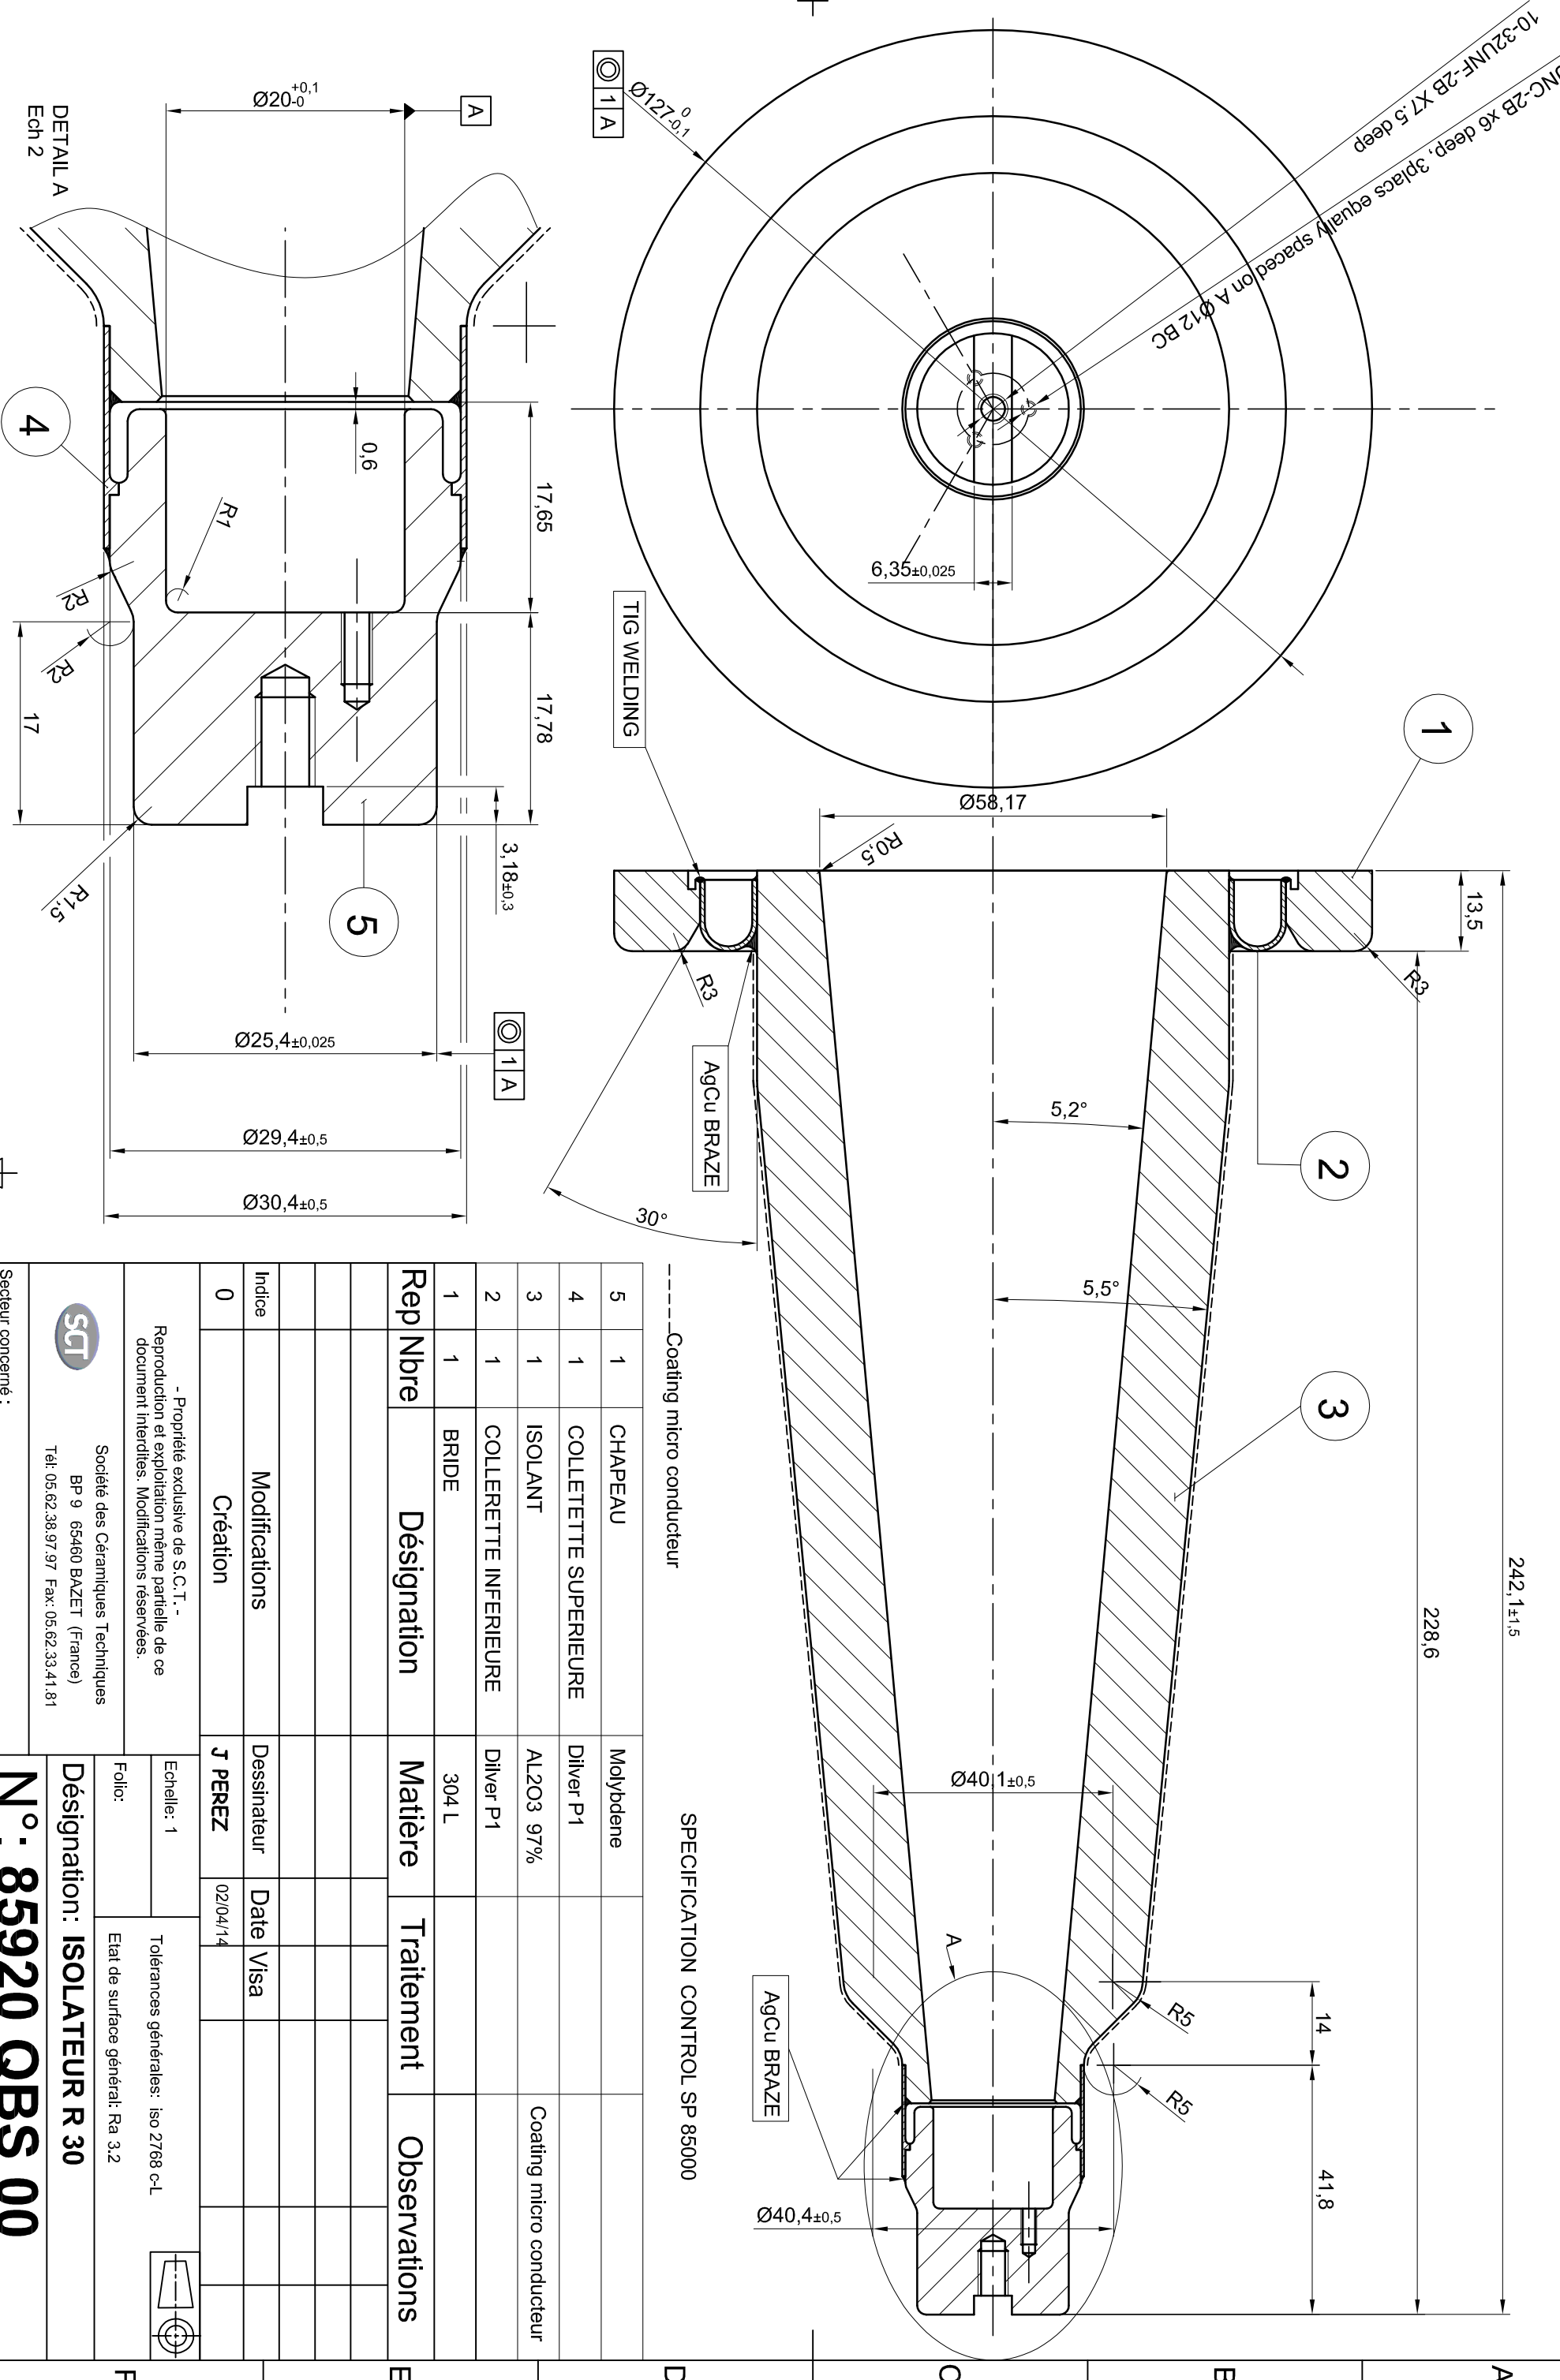

-----Coating micro conducteur

SPECIFICATION CONTROL SP 85000

Rep Nbre	Désignation	Matière	Traitement	Observations
5	1	CHAPEAU	Molybdene	
4	1	COLLETTTE SUPERIEURE	Dilver P1	
3	1	ISOLANT	AL2O3 97%	Coating micro conducteur
2	1	COLLETTTE INFERIEURE	Dilver P1	
1	1	BRIDE	304 L	

Indice	Modifications	Dessinateur	Date	Visa
0	Création	J PEREZ	02/04/14	

- Propriété exclusive de S.C.T. -
Reproduction et exploitation même partielle de ce document interdites. Modifications réservées.



Société des Céramiques Techniques
BP 9 65460 BAZET (France)
Tél: 05.62.38.97.97 Fax: 05.62.33.41.81

Secteur concerné :

Echelle: 1
Tolérances générales: iso 2768 c-l

Folio: Etat de surface général: Ra 3.2

Désignation: ISOLATEUR R 30

N°: 85920 QBS 00



1 2 3 4 5 6 7 8 A3